scara 1:50

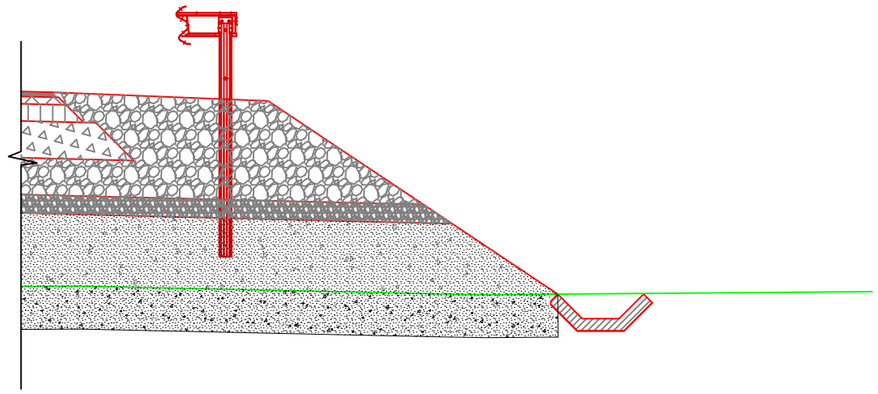

Sant betonat
scara 1:25

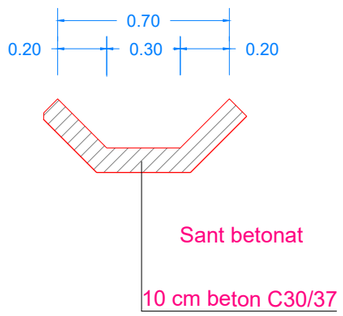

Domenii de aplicare VOTS			
STANGA		DREAPTA	
Km	Km	Km	Km
10+579	10+767	19+773	19+967

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru dispozitive de scurgere ape:

Referinta la normativul NE 012-1:2007/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune	C30/37
- Clasele de expunere (min)	XF4
- Dozaj minim de ciment (min)	340 kg/mc
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2002	CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
- Raport apa/ciment (max)	0.5

INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT GENERAL

D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT



DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect
ing. Silivan Moldovan

Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri
ing. Valentin Oaida

REVIZII		
NR. REV.	DATA	SEMN.

DENUMIRE PLANSA
DETALIU SANT
TIP 4

Scara :1:50/1:25

NUMAR PLANSA
556-VOTM-DET-09